

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Кам'янець-Подільський фаховий коледж будівництва,
архітектури та дизайну



ЗАТВЕРДЖЕНО :

підпис директора

О.Мальченко

від 16.02.2023р № 35/1

ІНСТРУКЦІЯ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ № 04-10
про встановлення протипожежного режиму у коледжі

ІНСТРУКЦІЯ № про встановлення протипожежного режиму

Загальні положення

1. Інструкція про встановлення протипожежного режиму розроблена відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, наказу МВС України, № 1417 від 30.12.2014р. «Правила пожежної безпеки в Україні і встановлює правила забезпечення протипожежного режиму в закладі освіти

2. Визначені в Інструкції про встановлення протипожежного режиму вимоги щодо заходів пожежної безпеки поширюються на прилеглу територію, службові, технічні та інші приміщення на території об'єкта. Інструкція є нормативним актом з питань пожежної безпеки, її вимоги обов'язкові до виконання усіма працівниками, організацій, що орендують приміщення та відвідувачами. За невиконання вимог Інструкції до порушників буде вжито заходів адміністративного і дисциплінарного впливу, вони можуть бути притягнуті до відповідальності згідно чинного законодавства України.

Порядок утримання шляхів евакуації.

- Утримання евакуаційних шляхів і виходів з приміщення здійснюється відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки.
- Наявні на кожному поверсі евакуаційні шляхи і виходи позначаються відповідним знаком пожежної безпеки та схематичним планом евакуації на шляхах і виходах.
- Відповідальність за утримання в належному протипожежному стані евакуаційних шляхів і виходів покладається на відповідального за протипожежний стан об'єкту.
- Забезпечення утримання в належному протипожежному стані евакуаційних шляхів і виходів досягається здійсненням щоденного контролю за:

утриманням шляхів і виходів та безпечною евакуацією людей у разі виникнення пожежі;

- відповідним кріпленням до підлоги наявних на шляхах і виходах килимів, килимових доріжок та іншого покриття;
- справністю (облаштуванням) світлових покажчиків «Вихід» (білого кольору на зеленому фоні) та наявністю (розробкою) схематичних планів евакуації;
- справністю огорожі із поручнями на сходових маршах і площадках;
- евакуаційним освітленням сходових кліток, сходів, коридорів, проходів та інших шляхів евакуації, яке вмикається з настанням сутінків у разі перебування в будівлі людей.
- Не допускається облаштування на шляхах евакуації порогів, виступів, турнікетів та інших пристроїв, які перешкоджають вільному та швидкому виходу людей.

- Двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу з будівель (приміщень) та можуть замикатися лише на внутрішні запори, які легко відмикаються.

Куріння на об'єкті та на його території забороняється.

Порядок застосування відкритого вогню

- Розводити багаття, користуватися відкритим вогнем на відстані менше 30м. від будівель та споруд, розігрівати бітуми та смоли у бітумоварках чи бочках, користуватися смолоскипами на території забороняється.
- Електрозварювальні та інші роботи, пов'язані з застосуванням відкритого вогню, здійснюються тільки з письмового дозволу керівника або особи, яка виконує його обов'язки.
- Дозвіл на проведення вогневих робіт оформлюється напередодні проведення цих робіт.
- До проведення вогневих робіт допускаються тільки кваліфіковані працівники, які мають посвідчення газоелектрозварника і талон про складання заліку з правил пожежної безпеки.
- Проведення вогневих робіт дозволяється тільки після виконання заходів щодо забезпечення пожежної безпеки та при справному газоелектрозварювальному обладнанні.
- Виконання вогневих робіт повинно негайно припинитися на вимогу особи, відповідальної за безпечне проведення робіт, та органів пожежного нагляду.

Порядок використання побутових нагрівальних приладів

Перед вмиканням електроприладу необхідно перевірити справність його нагрівальної частини, оглянути дрід та виделку.

Не допускається:

- використання побутових електронагрівальних приладів без негорючих теплоізоляційних підставок, та в місцях (приміщеннях) де їх застосування заборонено;
- використання електронагрівальних приладів поблизу з предметами виготовленими з легкозаймистих, плавких та горючих речовин, неподалік від газових печей та балонів;
- використання для обігрівання приміщень електронагрівальних приладів;
- нагрівання приладів до небезпечно високих температур;
- залишення без нагляду електронагрівальних приладів під час їх використання;
- самостійне здійснення ремонту приладів;
- вмикання вологими руками електронагрівальних приладів.

Порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт

Під час організації роботи щодо проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт необхідно дотримуватись вимог пожежної безпеки відповідно до розділу VII Правил пожежної безпеки (наказ МВС України від

30.12.2014р. № 1417).

Про порядок проїзду та стоянки автотранспортних засобів

НАКАЗУЮ :

1. Утримувати завжди вільними, в справному стані дорогу та підходи до всіх будівель і споруд, пожежного вододжерела. В холодну пору року очищати їх від снігу.
2. У протипожежних розривах між будівлями заборонити складування матеріалів, устаткування, стоянку автотранспорту.
3. Зобов'язати начальника ДПД об'єкта негайно повідомляти підрозділи пожежної охорони про закриття дороги для ремонту. На час закриття дороги у відповідному місці встановлювати покажчики напрямку об'їзду.
4. Заборонити стоянку автотранспорту на відстані 10 м від в'їзних воріт, в наскрізних проїздах будівель, менше як 5 м від пожежних гідрантів, забірних пристроїв вододжерел, пожежного обладнання та інвентарю, на поворотних майданчиках тупикових проїздів. У зазначених місцях встановити відповідні заборонні знаки.

Місця для зберігання і допустиму кількість сировини, напівфабрикатів та готової продукції, що можуть одночасно знаходитись у приміщеннях і на території

Необхідно дотримуватись вимог пожежної безпеки встановлених Правил пожежної безпеки в Україні (наказ МВС України від 30.12.2014р. № 1417).

Порядок прибирання горючого пилу й відходів, зберігання промасленого одягу та ганчір'я, очищення елементів вентиляційних систем від горючих відкладень

Необхідно дотримуватись вимог пожежної безпеки встановлених Правил пожежної безпеки в Україні (наказ МВС України від 30.12.2014р. № 1417).

Порядок відключення від мережі електроживлення обладнання та вентиляційних систем у разі пожежі.

Посадова особа об'єкта, що прибула на місце пожежі, зобов'язана:

- здійснити в разі необхідності відключення електроенергії (за винятком систем протипожежного захисту),
- здійснити інші заходи, що сприяють запобіганню розвитку пожежі та задимлення будинку.

Порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи

- У всіх незалежно від призначення приміщеннях, які після закінчення роботи замикаються і не контролюються черговим персоналом, з усіх електроустановок та електроприладів а також з мереж їх живлення повинна бути відключена напруга (за винятком чергового освітлення, протипожежних та охоронних установок, а також електроустановок, що за вимогами технології працюють цілодобово).
- Усі пожежовибухонебезпечні речовини та матеріали повинні бути прибрані у спеціально виділені та обладнані приміщення.
- Робота з ручною електростатичною установкою має здійснюватися

відповідно до інструкції з експлуатації цієї установки. Після закінчення роботи слід проводити промивання системи відповідним розчином, коли відключена висока напруга.

- Ємності з горючими речовинами відкривають лише перед використанням, не тримають їх відкритими і після закінчення роботи здають на склад.
- Промаслені обтиральні матеріали після закінчення роботи видаляють з приміщення у спеціально відведені за межами будівель місця, забезпечені негорючими збірниками з кришками, які щільно закриваються.

Порядок проходження посадовими особами навчання перевірки знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму з призначенням відповідальних за їх проведення.

- За характером та часом проведення протипожежні інструктажі поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.
- Вступний протипожежний інструктаж проводиться з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову), з працівниками, які знаходяться у відрядженні й беруть безпосередню участь у виробничому процесі. Він проводиться на підставі діючих в закладі інструкцій та інших нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки, працівником відповідальним за пожежну безпеку. Програма вступного протипожежного інструктажу затверджується наказом директора.
- Первинний протипожежний інструктаж проводиться безпосередньо на робочому місці до початку виробничої діяльності працівника. Первинний протипожежний інструктаж проводиться з:
 - працівниками щойно прийнятими на роботу (постійну або тимчасову);
 - працівниками, які переведені з інших об'єктів;
 - працівниками, які знаходяться у відрядженні;
 - будівельники сторонніх організацій, які виконують на діючому об'єкті будівельно-монтажні, ремонтні або інші роботи;
- Повторний протипожежний інструктаж проводиться на робочому місці з усіма працівниками не менше ніж один раз на рік, за переліком питань з якими необхідно ознайомити працівників під час проведення вступного та первинного інструктажів.
- Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або в спеціально відведеному для цього приміщенні:
 - у разі введення в дію нових або доопрацьованих нормативних актів з питань пожежної безпеки (норм, правил, інструкцій, тощо);
 - у разі зміни технологічного процесу, застосування нового або зміни чи модернізації існуючого пожежонебезпечного устаткування;
 - на вимогу державних інспекторів з пожежного нагляду, якщо виявлене незадовільне знання працівниками правил пожежної

безпеки на робочих місцях, невміння діяти в випадках пожежі та користуватися первинними засобами пожежогагіння.

- Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться індивідуально споріднених спеціальностей (видів робіт). Обсяг та зміст інструктажу визначається в кожному випадку окремо, залежно від причин, що викликали необхідність його проведення.
- Цільовий протипожежний
 - у разі зміни технологічного процесу, застосування нового або зміни чи модернізації існуючого пожежонебезпечного устаткування;
 - на вимогу державних інспекторів з пожежного нагляду, якщо виявлене незадовільне знання працівниками правил пожежної безпеки на робочих місцях, невміння діяти в випадках пожежі та користуватися первинними засобами пожежогагіння.
- Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться індивідуально споріднених спеціальностей (видів робіт). Обсяг та зміст інструктажу визначається в кожному випадку окремо, залежно від причин, що викликали необхідність його проведення.
- Цільовий протипожежний інструктаж проводиться з працівниками перед виконанням ними разових (тимчасових) пожежонебезпечних робіт (зварювальних, розігрівальних та ін.), при ліквідації аварії, стихійного лиха.
- Первинний, повторний, позаплановий та цільовий протипожежні інструктажі проводяться безпосередньо особами, які пройшли навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки.
- Первинний, повторний, позаплановий протипожежні інструктажі завершуються перевіркою знань. Перевірку здійснює особа, яка проводила інструктаж.
- Проведення протипожежних інструктажів може здійснюватися разом з відповідними інструктажами по охороні праці.
- Про проведення всіх видів протипожежних інструктажів крім цільового, в Журналі реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки робиться запис з підписами осіб, з якими проводився інструктаж, і тих, хто його проводив.
- Запис про проведення цільового протипожежного інструктажу робиться в документі, що дозволяє виконання робіт (наряд-допуск).

Порядок організації експлуатації та обслуговування наявних засобів протипожежного захисту.

Вогнегасники.

Вимоги до встановлення:

- вогнегасники розміщують у легкодоступних помітних місцях (коридорах, біля входів або виходів із приміщень тощо), а також у пожежонебезпечних місцях, де найбільша ймовірність виникнення пожежі, так, щоб не створювати перешкод для евакуації. Необхідно забезпечити захист вогнегасників від прямих сонячних променів та безпосередньої (без загороджувальних щитків) дії опалювальних та

блокування (запобіжної чеки), гнучкого рукава та кронштейна (якщо передбачено конструкцією);

- відсутність видимих зовнішніх пошкоджень вогнегасників та слідів корозії на них;
- положення стрілки індикатора тиску кожного закачанного вогнегасника, яка має бути в межах робочого діапазону (у зеленому секторі шкали індикатора), залежно від температури експлуатації;
- непошкодженість маркування (етикетки) кожного вогнегасника.

Результати оглядів заносять до журналу обліку вогнегасників.

Технічне обслуговування.

У разі виявлення недоліків вогнегасник направляють на перевірку (технічне обслуговування).

Заборонено для відновлення працездатного стану вогнегасників самотійно здійснювати технічне обслуговування.

Технічне обслуговування вогнегасника - комплекс операцій, спрямований на перевірку вогнегасника та забезпечення його працездатності в режимах очікування застосування за призначенням, транспортування і зберігання або прийняття рішень щодо ремонту чи зняття його з експлуатації. Технічні обслуговування проводить підприємство з обслуговування вогнегасників у відповідний спосіб та строки. Після його проведення на корпус наносять спеціальну етикетку зі вказівкою термінів наступного обов'язкового технічного обслуговування.

Якщо за результатами технічного діагностування вогнегасники визнають непридатними до подальшої експлуатації, їх знімають з експлуатації та утилізують.

Експлуатація.

Застосовувати вогнегасники відповідно до паспортів підприємств - виробників та вказівок про порядок дій при застосуванні вогнегасників, нанесених на їхніх етикетках.

При застосуванні вуглекислотного або порошкового вогнегасника для гасіння пожежі електрообладнання, що перебуває під напругою електричного струму до 1000 В, необхідно перебувати на безпечній відстані (не менше їм) від розпилювальної насадки вогнегасника до струмопровідних частин електрообладнання.

Вуглекислотні вогнегасники застосовують у тих випадках, коли для ефективного гасіння пожежі необхідні вогнегасні речовини, які не пошкоджують обладнання та об'єкти (обчислювальні центри, радіоелектронна апаратура, музеї, архіви тощо).

При гасінні пожежі вуглекислотними вогнегасниками необхідно враховувати можливість зниження концентрації кисню в повітрі приміщення, особливо якщо воно невелике за об'ємом. У приміщеннях, де застосування вуглекислотних вогнегасників може створити небезпечну для життя людини концентрацію газів у повітрі, а також у разі застосування пересувних вуглекислотних вогнегасників необхідно використовувати ізолювальні засоби індивідуального захисту органів дихання. Перед застосуванням пересувних вуглекислотних вогнегасників слід обмежити кількість персоналу, який

перебуває у приміщенні.

Застосовувати порошкові вогнегасники для захисту обладнання, яке може вийти з ладу в разі потрапляння в нього вогнегасного порошку (електронне обладнання, електронно-обчислювальні машини), дозволено лише за відсутності газових вогнегасників.

При гасінні пожежі порошковими вогнегасниками необхідно брати до уваги утворення високої запиленості і, як наслідок, - зниження видимості у приміщенні.

Заборонено:

- експлуатувати вогнегасники, на яких є вм'ятини, здутості або тріщини на корпусі, запірно-пусковому пристрої, накидній гайці, а також у разі порушень герметичності з'єднань вузлів вогнегасника та несправності індикатора тиску (для закачаних вогнегасників);
- завдавати удари по вогнегаснику;
- розбирати і перезаряджати вогнегасники особам, які не мають права на проведення таких робіт;
- кидати вогнегасник у полум'я при застосуванні за призначенням та вдаряти ним об землю для приведення його в дію;
- спрямовувати насадку вогнегасника (гнучкий рукав або розтруб) при його експлуатації у бік людей;
- використовувати вогнегасники для потреб, не пов'язаних із пожежегасінням.

Автоматична пожежна сигналізація

Для підтримання систем пожежної сигналізації у працездатному стані укладають договори зі спеціалізованою обслуговуючою організацією. Організації, які здійснюють технічне обслуговування, монтаж та наладку установок, повинні мати ліцензію на право виконання цих робіт.

Установки пожежної сигналізації утримують у працездатному стані та своєчасно (щомісяця) обслуговують.

Заборонено вимикати автоматичну пожежну сигналізацію.

Пожежні ковдри

Пожежні ковдри мають бути розміром не менше ніж 1*1 м. Вони призначені для гасіння невеликих осередків пожеж у разі займання речовин, горіння яких не може відбуватися без доступу повітря.

Ящики з піском

Ящики для піску мають бути місткістю 0,5, 1,0 або 3,0 м і укомплектовані совковою лопатою. Пісок міняють за потреби.

Немеханізований пожежний ручний інструмент

Немеханізований пожежний ручний інструмент використовують лише за призначенням. Використовувати пожежний інструмент для господарських або інших потреб, не пов'язаних із пожежегасінням, заборонено. Інструмент утримують цілим, його необхідно періодично очищати від бруду, відновлювати фарбування, випрямляти (в разі згинання).

Пожежні крани

Кожен пожежний кран укомплектовують пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом. Елементи з'єднання пожежного крана, рукавів та ручного

пожежного ствола мають бути однотипними.

Пожежний плоскоскладальний рукав необхідно утримувати сухим, складеним у «гармошку» або подвійну скатку, приєднаним до крана та ствола.

Не рідше одного разу на шість місяців його треба розгортати та згортати наново.

Використовувати пожежні рукави для господарських та інших потреб, не пов'язаних із пожежегасінням, заборонено.

На дверцятах пожежних шафок із зовнішнього боку після літерного індексу «ПК» мають бути вказані порядковий номер крана та номер телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів.

Пожежні крани не рідше одного разу на шість місяців підлягають технічному обслуговуванню та перевірці на працездатність пусканням води.

Пожежні крани утримують справними і доступними для використання.

Порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного технологічного та іншого інженерного обладнання.

Будівлі та приміщення повинні оснащуватися установками пожежної сигналізації та пожежогасіння відповідно до чинних нормативних документів.

Установки мають бути справними і мати сертифікат відповідності.

Для їх утримання в працездатному стані необхідно забезпечувати такі заходи:

- технічне обслуговування з метою збереження показників безвідмовної роботи на період терміну служби;
- матеріально-технічне забезпечення;
- опрацювання необхідної експлуатаційної документації для обслуговуючого персоналу.

Організації, які здійснюють технічне обслуговування, монтаж та наладку установок, повинні мати ліцензію на право виконання цих робіт.

Мережі протипожежного водогону повинні забезпечувати потрібні за нормами витрати та напір води.

Силowe і освітлювальне електроустаткування, електропроводка та інші споживачі електроенергії повинні монтуватися та експлуатуватися відповідно до Правил улаштування електроустановок (ПУЕ) і до Правил технічної експлуатації (ПТЕ). Електропроводка, роздільні пристрої, апаратура, електрообладнання, вимірювальні прилади, а також запобіжні пристрої різного типу, рубильники та інші пускові апарати і пристрої повинні монтуватися на негорючих основах (текстоліті, гетинакс тощо). Розподільні електрощити, електродвигуни повинні періодично оглядатися і очищатися від пилу. Приєднання нових споживачів повинно проводитися з відома особи, відповідальної за експлуатацію електрогосподарства. Зіпсовані електроапарати та прилади повинні бути терміново відремонтовані або замінені. Плавкі вставки запобіжників повинні бути калібровані із зазначенням на клемі номінального струму вставки.

Настільні лампи, вентилятори, телевізори, мікрохвильові печі, холодильники та інші електроприлади повинні вмикатися в мережу тільки через справні

штепсельні розетки і електрошнури. Експлуатація тимчасових електромереж не дозволяється. Заміри опору ізоляції в силових і освітлювальних мережах необхідно проводити не рідше одного разу на два роки. Забороняється встановлення електропобутових приладів (телевізорів, холодильників тощо) в нішах меблів. У приміщеннях електроустановок повинні застосовуватися вуглекислотні вогнегасники. Під час вечірньої перевірки службових приміщень, необхідно відключити електрообладнання, електроапаратуру та інші електроприлади, перебування яких у нічний час під напругою не обов'язкове. Вентиляційні повітропроводи повинні очищатися не рідше ніж 2 рази на рік.

Порядок дій у разі виникнення пожежі. Порядок і спосіб оповіщення учасників освітнього процесу.

У разі виникнення пожежі дії працівників закладу мають бути спрямовані на створення безпеки людей, в першу чергу дітей, їх евакуацію та рятування. Кожен працівник закладу, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів, різке підвищення температури в приміщення тощо), зобов'язаний:

- негайно повідомити про це за телефоном 101 до найближчого пожежно-рятувального підрозділу (при цьому слід чітко назвати місцезнаходження об'єкта, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також свою посаду та прізвище);
- сповістити людей, які знаходяться на поверсі, про виникнення пожежі, розпочати самому і залучити інших осіб до евакуації людей з будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації;
- сповістити про пожежу керівника закладу або особу, що його заміщує;
- відімкнути всі наявні у приміщенні електроприлади та офісну техніку від електромережі;
- вжити (за можливості) заходів щодо евакуації - людей та збереження матеріальних цінностей;
- вжити (за можливості) заходів щодо гасіння (локалізації) пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння, при цьому:
- не дозволяється відкривати вікна в приміщенні (притік повітря посилює горіння);
- перед тим, як використовувати внутрішній пожежний кран для пожежогасіння, переконатися у тому, що електромережа знеструмлена (в групових електричних щитках) на ділянці, де виникла пожежа;
- у випадках гасіння пожежі в електроустановках застосовувати вуглекислотні або порошкові вогнегасники за умови обов'язкового відключення електроустановки від електричної мережі;
- гасити пожежу так, щоб не пошкодити (по можливості) обладнання, офісну техніку та документи (позицію пожежного ствола вибирати так, щоб водяні струмені були спрямовані назустріч розповсюдженню вогню);
- для гасіння м'якого інвентарю краще користуватися водою, якщо поряд немає оголених проводів.
- організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів, вжити заходів

щодо гасіння пожежі наявними у закладі засобами пожежогасіння.

Керівник закладу або особа, яка його заміщує, що прибув на міст пожежі, зобов'язаний:

- перевірити, чи повідомлено пожежень-рятувальний підрозділ про виникненню пожежі;
- здійснювати керівництво евакуацією людей та гасінням пожежі до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. У разі загрози для життя людей негайно організувати їх рятування, використовуючи для цього всі наявні сили і засоби;
- організувати перевірку наявності всіх учасників освітнього процесу евакуйованих з будівлі, за списками і журналами обліку навчальних занять;
- виділити для зустрічі пожежно-рятувальних підрозділів особу, яка добре знає розміщення під'їзних шляхів та водо-джерел;
- вилучити з небезпечної зони всіх працівників та інших осіб, не зайняти евакуацією людей та ліквідацією пожежі;
- у разі потреби викликати до місця пожежі медичну а інші служби;
- припинити всі роботи, не пов'язані з заходами щодо ліквідації пожежі;
- організувати відключення мереж електро і газопостачання, систем вентиляції та кондиціонування повітря і здійснення інших заходів, що сприяють запобіганню поширенню пожежі;
- організувати евакуацію матеріальних цінностей із небезпечної зони, визначити місця їх складування і забезпечити в разі потреби їх охорону;
- Інформувати керівника пожежно-рятувального підрозділу про наявність людей в будівлі.

Послідовність евакуації людей та матеріальних цінностей з урахуванням дотримання техніки безпеки:

З урахуванням обстановки, що склалася, визначити найбезпечніші евакуаційні шляхи і виходи до безпечної зони у найкоротший строк.

Ліквідувати умови, які сприяють виникненню паніки. З цією метою не можна залишати дітей без нагляду з моменту виявлення пожежі та до її ліквідації.

Евакуацію людей слід починати з приміщення, у якому виникла пожежа, і суміжних з ним приміщень, яким загрожує небезпека поширення вогню і продуктів горіння. Дітей молодшого віку і хворих слід евакуйовувати в першу чергу.

У зимовий час на розсуд осіб, які здійснюють евакуацію діти старших вікових груп можуть заздалегідь одягтися або взяти теплий одяг із собою, а дітей молодшого віку слід виводити або виносити загорнувши в ковдри або інші теплі речі.

Ретельно перевірити всі приміщені, щоб унеможливити перебування у небезпечній зоні дітей.

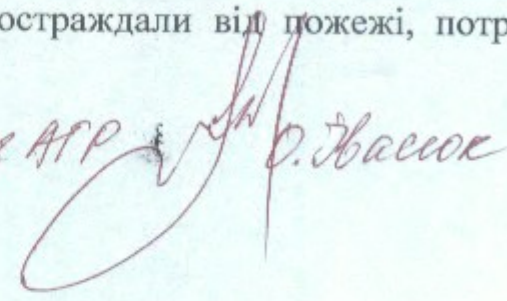
Виставляти пости безпеки на входах у будівлю щоб унеможливити повернення

дітей і працівників до будівлі, де виникла пожежа.

У разі гасіння слід намагатися у першу чергу забезпечити сприятливі умови для безпечної евакуації людей.

З метою запобігання поширенню вогню, диму, утримуватись від відчинення вікон і дверей, а також від розбивання скла.

Залишаючи приміщення або будівлі, що постраждали від пожежі, потрібно зачинити за собою всі двері і вікна.

Розробив: *заступник директора з АРР*  *О. Васенко*

Ознайомлений :